

① 機種

No.	機種	床面積	間口	奥行	積雪強度
1	DM-1826HD□	4.90㎡ (1.48坪)	1,790mm	2,735mm	・一般型:1200N/㎡ ・多雪型:3100N/㎡ ・豪雪型:4500N/㎡ ※安全のため、 一般型は60cm以上、 多雪型は100cm以上 豪雪型は150cm以上 積もらないように雪降 ろしをしてください。 ●印の機種は一般型のみ
2	DM-1830HD□	5.65㎡ (1.71坪)		3,155mm	
3	DM-2226HD□	6.04㎡ (1.83坪)	2,210mm	2,735mm	
4	DM-2230HD□	6.97㎡ (2.11坪)		3,155mm	
5	● DM-2235HD□	7.90㎡ (2.39坪)		3,575mm	
6	DM-2626HD□	7.19㎡ (2.18坪)	2,630mm	2,735mm	
7	DM-2630HD□	8.30㎡ (2.51坪)		3,155mm	
8	● DM-2635HD□	9.40㎡ (2.85坪)		3,575mm	

※機種名の□はTypeによって表記が異なります。AまたはBが入ります。

② 主要部材仕様

品番	主 要 部 材		材質	材質記号(JIS番号)	呼び厚さ(mm)
①	土 台 取 付 板		溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板	SGMH400 K27(JIS G 3323)	2.3
②	土 台		溶融亜鉛めっき鋼板	SGC400 F12(JIS G 3302)	1.2
③	土 台 水 切 板		〃	SGCC F12(JIS G 3302)	0.5
④	柱 前 左 右		〃	SGH400 F12(JIS G 3302)	1.6
⑤	柱 後 左 右		〃	SGC400 F12(JIS G 3302)	1.2
⑥	桁 前 ・ 桁 後		溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板	SZAC400 Y10(JIS G 3317)	1.0
⑦	妻 板 左 右		〃	〃	0.7
⑧	鼻 隠 し 前 後		〃	SZACC Y10(JIS G 3317)	0.7
⑨	屋 根 パ ネ ル		〃	SZAC400 Y10(JIS G 3317)	0.5
⑩	母 屋 中	間口 1790mm	溶融亜鉛めっき鋼板	SGC400 F12(JIS G 3302)	1.0 〈1.2〉
		間口 2210mm	〃	SGC[SGH]400 F12(JIS G 3302)	1.0 [1.2] {2.3}
		間口 2630mm	〃	SGC<SGH>400 F12(JIS G 3302)	1.2 〈2.3〉
⑪	壁 パ ネ ル		〃	SGC400 F12(JIS G 3302)	0.7
⑫	化粧柱前左右		〃	SGCC F12(JIS G 3302)	1.0
⑬	シャッター		塗装溶融亜鉛めっき鋼板	CGC400 Z08(JIS G 3312)	0.4《0.5》
⑭	シャッターカバー		溶融亜鉛めっき鋼板	SGCC F12(JIS G 3302)	0.7
⑮	シャッターレール		アルミニウム合金押出型材	-	-
⑯	幕 板		〃	-	-
⑰	シャッターケース		溶融亜鉛めっき鋼板	SGCC F12(JIS G 3302)	0.6
⑱	化粧パネ ル		〃	〃	0.5
⑲	高 窓 枠		〃	SGC400 F12(JIS G 3302)	1.0
⑳	高窓枠左右補強		〃	〃	1.0
㉑	棚 板		電気亜鉛めっき鋼板	SECC E8(JIS G 3313)	0.6

※SZAC400(JIS G 3317)の指定建築材料認定番号:MSTL-0287

SGMH400(JIS G 3323)の指定建築材料認定番号:MSTL-0065

〈 〉内は多雪型,豪雪型の機種用を示す











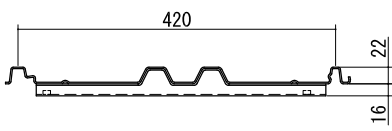

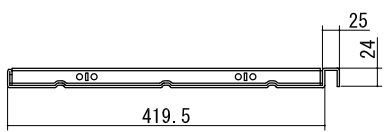









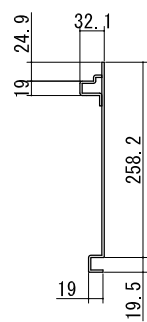


[]内は多雪型の機種用を示す

{ }内は豪雪型の機種用を示す

《 》内は間口2210mm以上の機種を示す

⑱～㉑の部材はTypeBのみ使用

③ 主要部材断面

①  土台取付板 t=2.3	②  土台左右・土台後 t=1.2	③  土台水切板 t=0.5	④  柱前左右 t=1.6	⑤  柱後左右 t=1.2																																													
⑥  桁前 t=1.0	⑦  桁後 t=1.0	⑧  妻板左右 t=0.7	⑨  鼻隠し前 t=0.7	⑩  鼻隠し後 t=0.7																																													
⑪  屋根パネル t=0.5		⑫  母屋中 <table><tr><th>間口</th><th colspan="3">1,790</th><th colspan="3">2,210</th><th colspan="2">2,630</th></tr><tr><th>積雪</th><td>一般</td><td>多雪</td><td>豪雪</td><td>一般</td><td>多雪</td><td>豪雪</td><td>一般</td><td>多雪・豪雪</td></tr><tr><th>板厚(t)</th><td>1.0</td><td>1.2</td><td></td><td>1.0</td><td>1.2</td><td>2.3</td><td>1.2</td><td>2.3</td></tr><tr><th>a寸法</th><td>90</td><td>120</td><td></td><td>90</td><td>120</td><td></td><td>90</td><td>120</td></tr><tr><th>b寸法</th><td>46</td><td>48.2</td><td>46</td><td>48.2</td><td>49.3</td><td>46</td><td>49.3</td><td></td></tr></table> (mm)			間口	1,790			2,210			2,630		積雪	一般	多雪	豪雪	一般	多雪	豪雪	一般	多雪・豪雪	板厚(t)	1.0	1.2		1.0	1.2	2.3	1.2	2.3	a寸法	90	120		90	120		90	120	b寸法	46	48.2	46	48.2	49.3	46	49.3	
間口	1,790			2,210			2,630																																										
積雪	一般	多雪	豪雪	一般	多雪	豪雪	一般	多雪・豪雪																																									
板厚(t)	1.0	1.2		1.0	1.2	2.3	1.2	2.3																																									
a寸法	90	120		90	120		90	120																																									
b寸法	46	48.2	46	48.2	49.3	46	49.3																																										
⑬  壁パネル t=0.7	⑭  化粧柱前左右 t=1.0	⑮  スラット t=0.4 《0.5》  水切板 (アルミニウム 合金押出形材) シャッター	⑯  シャッターカバー t=0.7																																														
⑰  シャッターレール	⑱TypeBのみ 高窓枠上  高窓枠下  高窓枠左右  高窓枠 t=1.0	⑲  シャッターケースA  シャッターケースB シャッターケース t=0.6	⑳TypeBのみ  高窓枠左右補強 t=1.0 ㉑TypeBのみ  棚板 t=0.6																																														
				㉒TypeBのみ  化粧パネル t=0.5																																													

《 》内は、間口2210mm以上の機種を示す。

④ その他の部品仕様

部 品 名	材 質	表面処理・色
ボ ル ト	冷間圧造用炭素鋼線材 (SWRCH 10R相当)	電気亜鉛めっき Ep-Fe/Zn8(三価)+ZECコート またはEp-Fe/Zn[4-C2]
ネ ジ 板	一般構造用圧延鋼材(SS400)	電気亜鉛めっき Ep-Fe/Zn8(三価)+ZECコート
シャッターレールカバー	ポリエチレン押出し材	黒
ボルトキャップ	AES樹脂	フランネルグレー
屋根パッキン	ポリ塩化ビニル樹脂	ミストグレー(N7)
エンブレム	ABS樹脂	クロームめっき

⑤ 表面処理及び塗装

- (1) 塗装する素地は下処理をするものとし、脱脂、水洗工程を経て化成処理をしております。
(2) 塗装は高耐候粉体ポリエステル樹脂を使用し、静電塗装後熱風乾燥炉にて焼付けます。
(3) 膜厚及び塗装色は下表に示す通りです。
(4) シャッター塗装色はクールシルバーです。

塗装部品	膜厚		塗装色	マンセル番号
	屋外面	屋内面		
土 台	40 μ m以上	40 μ m以上	フランネルグレー	N3.3半艶
土 台 水 切 板	〃	〃		
柱	〃	〃		
桁 前 ・ 桁 後	〃	〃		
妻 板 左 右	〃	〃		
鼻 隠 し 前 後	〃	〃		
屋 根 パ ネ ル	〃	〃	ミストグレー	N7
母 屋 中	—	〃		
壁 パ ネ ル	40 μ m以上	〃	フランネルグレー	N3.3半艶
化 粧 柱	〃	〃		
シャッターケース	—	〃		
高 窓 枠	40 μ m以上	〃		
棚 板	—	〃	ミストグレー	N7

⑥ 耐久性

◎塗装面

(1)	硬さ試験	硬度Hの鉛筆引っかき試験(JIS K 5600)に耐えること。
(2)	付着性試験	100/100碁盤目試験(JIS S 1031)に耐えること。
(3)	耐おもり 落下性試験	撃芯直径12.7mmに300mmの高さから500gのおもりを落とす耐おもり落下性試験(JIS K 5600)に耐えること。
(4)	耐塩水性試験	約20℃の3%の塩水に100時間浸す耐塩水性試験(JIS S 1031)に耐えること。
(5)	耐食性試験	5%の塩水噴霧試験法(JIS Z 2371)に500時間耐えること。
(6)	耐候性試験	サンシャインウェザーメーターによる促進暴露試験(JIS A 1415)で300時間の照射に耐えること。 または、キセノンランプ法による促進暴露試験(JIS K 5600)で300時間の照射に耐えること。

⑦ 不燃認定番号

塗装鋼板はすべて不燃材料です。

部材	認定番号
シャッター(スラット)	NM-8697
シャッター(スラット)以外	NM-4113-3およびNM-5380-2