

① 機 種

No.	機 種	床 面 積	間 口	奥 行	積 雪 強 度
1	SML-1913HK	2.51㎡ (0.76坪)	1,900mm	1,320mm	・一般型:1200N/㎡ ・多雪型:3000N/㎡ ※安全のため、 一般型は60cm以上、 多雪型は100cm以上、 積もらないように雪下ろしを してください。
2	SML-1919HK	3.61㎡ (1.09坪)		1,900mm	
3	SML-2513HK	3.27㎡ (0.99坪)	2,480mm	1,320mm	
4	SML-2519HK	4.71㎡ (1.43坪)		1,900mm	
5	SML-2525HK	6.15㎡ (1.86坪)		2,480mm	
6	SML-3119HK	5.81㎡ (1.76坪)	3,060mm	1,900mm	
7	SML-3125HK	7.59㎡ (2.30坪)		2,480mm	
8	SML-3625HK	9.03㎡ (2.74坪)	3,640mm	2,480mm	

② 主要部材仕様

品番	部 材 名		材 質	材質記号(JIS番号)	呼び厚さ(mm)
1	土 台 水 切 板		溶融亜鉛めっき鋼板	SGCC F12(JIS G 3302)	0.5
2	土 台 取 付 板 A		溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板	SGMH400 K27(JIS G 3323)	2.3
3	土 台 取 付 板 A 当 て 板		溶融亜鉛めっき鋼板	SGH400 F12(JIS G 3302)	3.2
4	土 台		〃	SGC400 F12(JIS G 3302)	1.2
5	根 太		〃	SGCC F12(JIS G 3302)	1.0
6	床 板		普通合板(F☆☆☆☆仕様) (表面:オレフィンシート貼り)	-	12.0
7	柱 前 後 左 右		溶融亜鉛めっき鋼板	SGC400 F12(JIS G 3302)	1.2
8	桁 前 後		溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板	SZAC400 Y10(JIS G 3317)	1.0
9	妻 板 左 右		〃	〃	0.7
10	壁 パ ネ ル		溶融亜鉛めっき鋼板	SGC400 F12(JIS G 3302)	0.7
11	● 母 屋	中	〃	別表参照	別表参照
12		根	〃	SGC400 F12(JIS G 3302)	0.5
13	鼻 隠 し 前 後		溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板	SZACC Y10(JIS G 3317)	0.7
14	縦 補 強		溶融亜鉛めっき鋼板	SGH400 F12(JIS G 3302)	2.3
15	火 打 ち		〃	SGC400 F12(JIS G 3302)	1.2
16	野 縁		アルミニウム合金押出型材	-	-
17	天 井		硬質ウレタンフォーム (表面:紙クロス貼り)	-	20.0
18	野 縁 カ バ ー		ポリプロピレン樹脂	-	-
19	内 壁		ロックウール吸音板 (表面:オレフィンシート貼り)	-	15.0
20	パ ネ ル 押 え		非合金化溶融亜鉛めっき鋼板	SGCC Z12(JIS G 3302)	0.5
21	ジ ョ イ ント カ バ ー		ポリプロピレン樹脂	-	-
22	回 り 縁		〃	-	-
23	巾 木		低発泡ポリスチレン樹脂	-	-
24	軒 と い		溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板	SZACC Y10(JIS G 3317)	0.7
25	た て と い		ポリ塩化ビニル樹脂	-	-
26	掃 き 出 し 窓 上 パ ネ ル		溶融亜鉛めっき鋼板	SGC400 F12(JIS G 3302)	0.7
27	掃 き 出 し 窓 入 口 枠 上		〃	SGCC F12(JIS G 3302)	0.7
28	掃 き 出 し 窓 入 口 枠 下		低発泡ポリスチレン樹脂	-	-
29	掃 き 出 し 窓 入 口 枠 左 右		溶融亜鉛めっき鋼板	SGCC F12(JIS G 3302)	0.7
30	掃 き 出 し 窓 枠 支 柱		〃	SGC400 F12(JIS G 3302)	1.0
31	掃 き 出 し 窓 枠		アルミニウム合金押出型材	-	-
32	掃 き 出 し 窓	エ ッ ジ 材	〃	-	-
		面 材	上部:透明ガラス,下部:型板ガラス	-	上部:3.0,下部:4.0
33	ガ ラ ス 窓 上 パ ネ ル		溶融亜鉛めっき鋼板	SGC400 F12(JIS G 3302)	0.7
34	ガ ラ ス 窓 下 パ ネ ル		〃	〃	0.7
35	ガ ラ ス 窓 枠		アルミニウム合金押出型材	-	-
36	ガ ラ ス 窓 目 隠 し 板		溶融亜鉛めっき鋼板	SGC400 F12(JIS G 3302)	0.7+1.0
37	額 縁		〃	〃	0.7
38	ガ ラ ス 窓	エ ッ ジ 材	アルミニウム合金押出型材	-	-
		面 材	透明ガラス	-	3.0
39	20 cm 換 気 扇 取 付 用 パ ネ ル		溶融亜鉛めっき鋼板	SGC400 F12(JIS G 3302)	0.7
40	換 気 扇 取 付 枠		発泡ポリスチレン樹脂	-	20.0
41	換 気 扇 用 フ ード		溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板 または溶融亜鉛めっき鋼板	SZACC Y10(JIS G 3317) またはSGCC F12(JIS G 3302)	0.7+1.0
42	給 気 パ ネ ル	本 体	溶融亜鉛めっき鋼板	SGC400 F12(JIS G 3302)	0.7
		メ ッ シ ュ 板	溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板	SGMCC K14(JIS G 3323)	1.0
43	メ ッ シ ュ パ ネ ル 用 フ ード		溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板 または溶融亜鉛めっき鋼板	SZACC Y10(JIS G 3317) またはSGCC F12(JIS G 3302)	0.7+1.0
44	給 気 ガ ラ リ		耐衝撃性ポリスチレン樹脂	-	


※SZAC400(JIS G 3317)の指定建築材料認定番号:MSTL-0287

※SGMH400(JIS G 3323)の指定建築材料認定番号:MSTL-0065、MSTL-0536

●印の部材は、間口によって板厚が異なります。下表をご確認ください。

機種	積雪	材質記号	呼び厚さ(mm)
1913	一般型・多雪型	SGC400 F12	1.0
1919	一般型・多雪型	SGC400 F12	1.0
2513	一般型	SGC400 F12	1.0
	多雪型	SGH400 F12	1.6
2519	一般型	SGC400 F12	1.0
	多雪型	SGH400 F12	1.6
2525	一般型	SGC400 F12	1.0
		SGC400 F12	1.0
		SGH400 F12	1.6
3119	一般型	SGC400 F12	1.0
	多雪型	SGH400 F12	1.6,2.3
3125	一般型	SGC400 F12	1.0
		SGH400 F12	1.6
	多雪型	SGH400 F12	1.6,2.3
3625	一般型	SGC400 F12	1.0
		SGH400 F12	1.6
	多雪型	SGH400 F12	1.6,2.3

③ 主要部材断面(1)

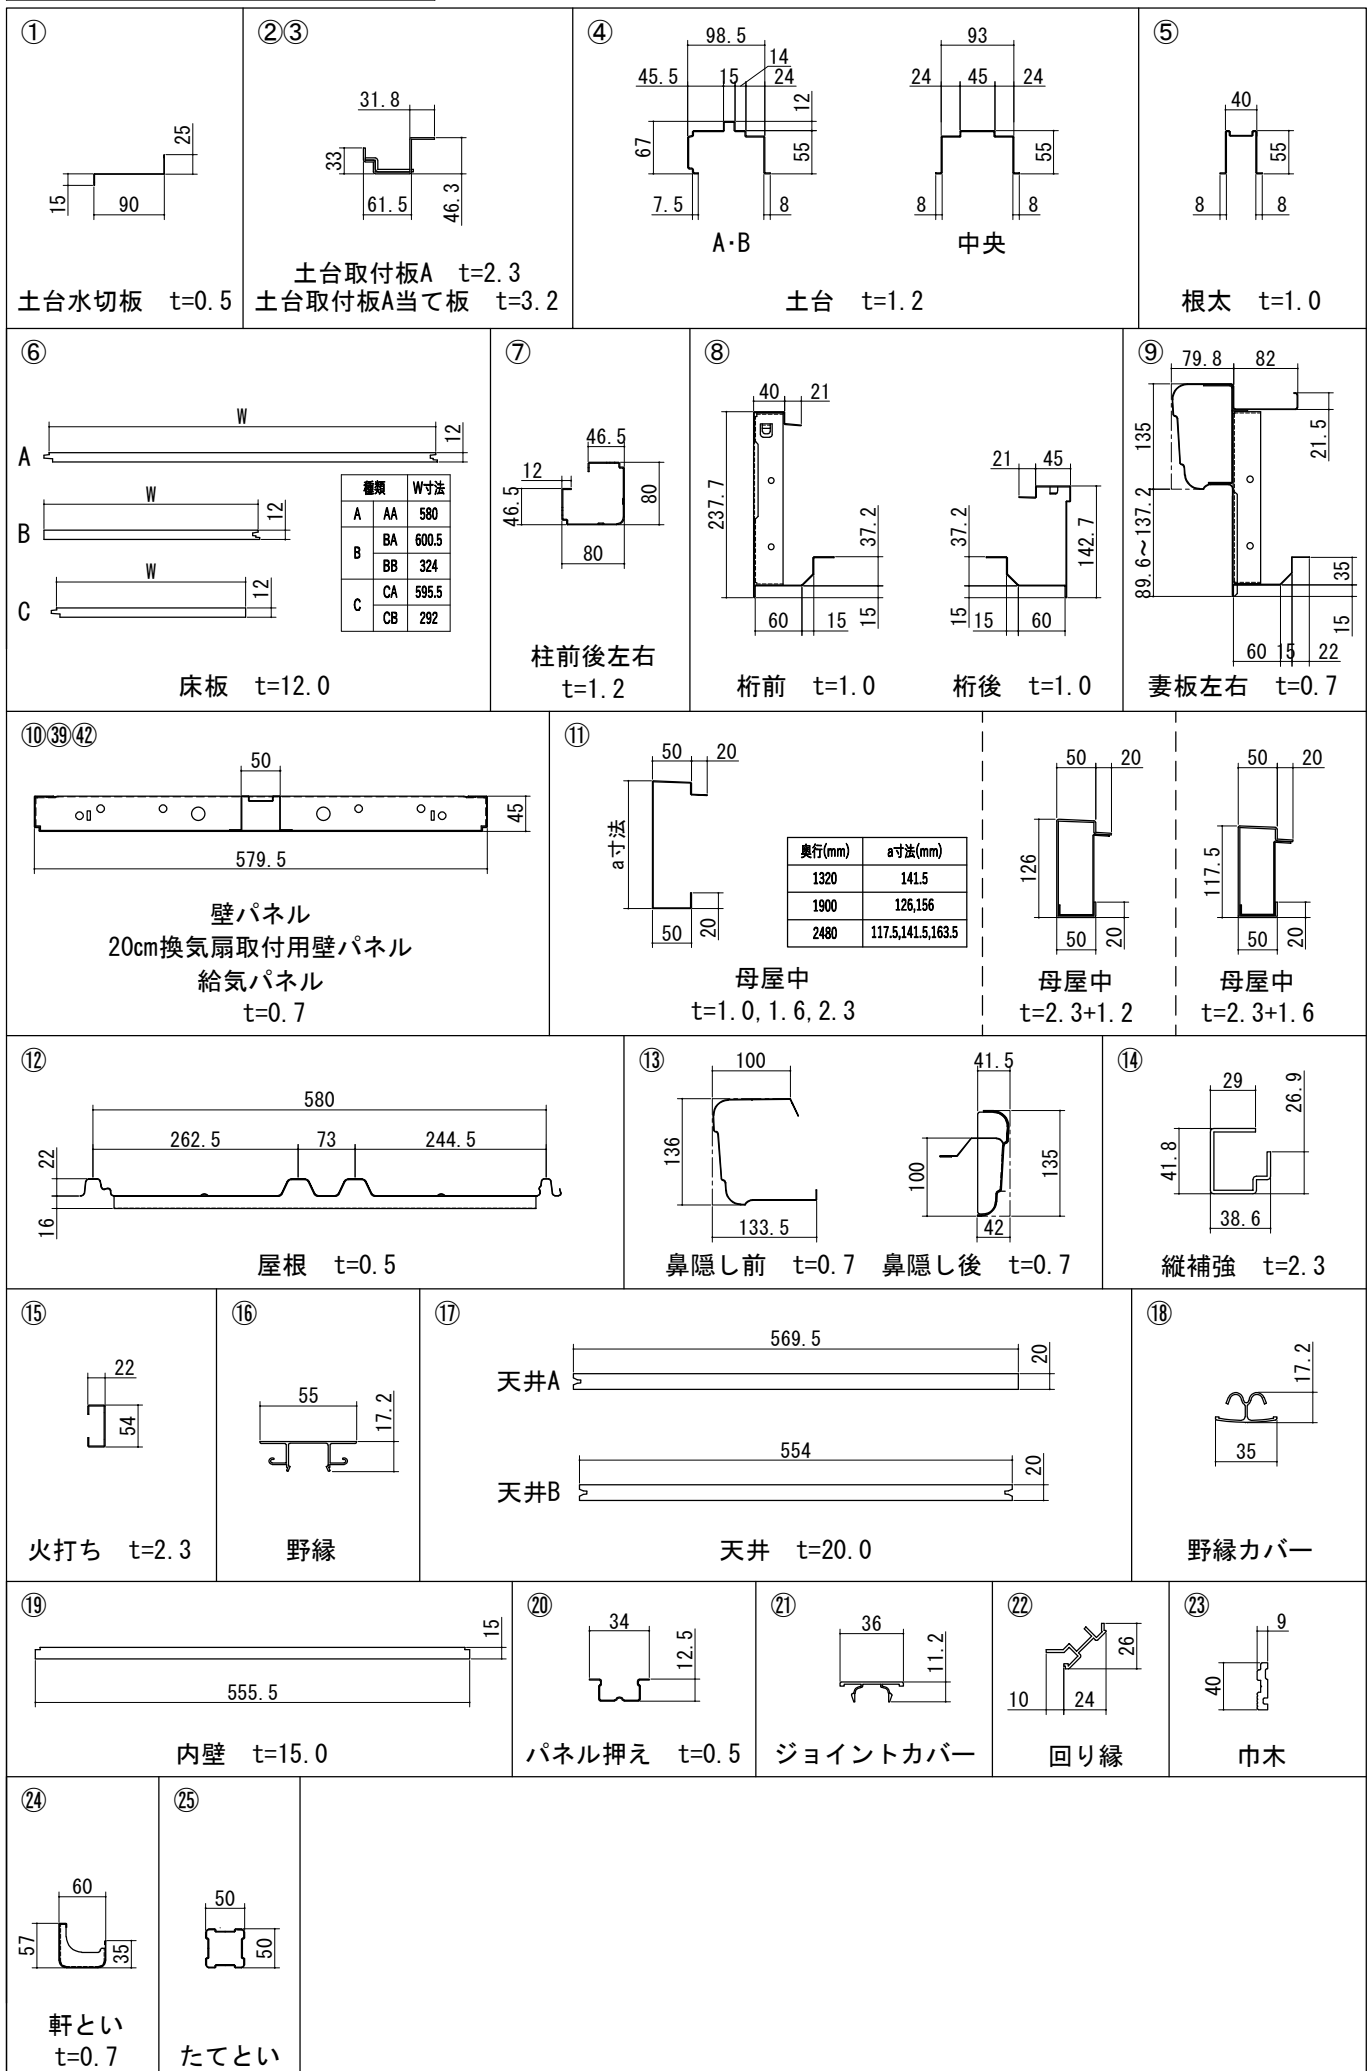

③ 主要部材断面 (2)

②⑥ 掃き出し窓上パネル t=0.7	②⑦ 掃き出し窓入口枠上 t=0.7	②⑧ 掃き出し窓入口枠下	②⑨ 掃き出し窓入口枠左右 t=0.7	③⑩ 掃き出し窓枠支柱 t=1.0
③⑪ 上枠 左右枠 下枠 掃き出し窓枠			③⑫ 面材 (上部: 透明ガラスt3.0) (下部: 型板ガラスt4.0) エッジ材 掃き出し窓	
③⑬ ガラス窓上パネル t=0.7		③⑭ ガラス窓下パネル t=0.7		③⑮ 上枠 左右枠 下枠 ガラス窓枠
③⑯ ガラス窓目隠し板 t0.7+1.0		③⑰ 額縁 t=0.7		③⑱ 面材 (透明ガラスt3.0) エッジ材

④ その他の部品仕様

部 品 名	材 質	表 面 処 理 ・ 色
ボ ル ト	冷間圧造用炭素鋼線材 (SWRCH 10R相当)	電気亜鉛めっき Ep-Fe/Zn8(三価)+ZECコート またはEp-Fe/Zn[4-C2]
ネ ジ 板	一般構造用圧延鋼材(SS400)	電気亜鉛めっき Ep-Fe/Zn8(三価)+ZECコート
止 め 金 具	冷間圧延鋼板	電気亜鉛めっき Ep-Fe/Zn[4-C2]
換 気 ガ ラ リ	AES樹脂またはASA樹脂	フランネルグレー(N3.3)
ボ ル ト キ ャ ッ プ N	AES樹脂またはASA樹脂	パールフロスト(5PB8.0/0.5半艶) フランネルグレー(N3.3半艶)

⑤ 表面処理及び塗装

- (1) 塗装する素地は下地処理をするものとし、脱脂、水洗工程を経て化成処理をしております。
- (2) 塗装は高耐候粉末ポリエステル樹脂を使用し、静電塗装後熱風乾燥炉にて焼付けます。
- (3) 膜厚及び塗装色は下表に示す通りです。

塗 装 部 品	膜 厚		塗 装 色 (マ ン セ ル 番 号)
	屋 外 面	屋 内 面	
土 台 水 切 板	40 μ m以上	40 μ m以上	ペールフロスト (5PB8.0/0.5半艶) ・ フランネルグレー (N3.3半艶)
土 台 (A ・ B)			
柱 前 後 左 右			
桁 前 後			
妻 板 左 右			
鼻 隠 し 前 後			
壁 パ ネ ル			
掃 き 出 し 窓 上 パ ネ ル			
ガラス窓上パネル・ガラス窓下パネル			
20cm 換 気 扇 取 付 用 パ ネ ル			
給 気 パ ネ ル			
換 気 扇 用 フ ード			
メッシュパネル用フード	40 μ m以上	40 μ m以上	ミストグレー (N7)
土 台 中 央			
根 太			
屋 根 パ ネ ル	—	40 μ m以上	
母 屋 中			
縦 補 強			
火 打 ち			
掃 き 出 し 窓 枠 支 柱	—	40 μ m以上	ムーンホワイト (10YR8.5/0.5)
掃き出し窓入口枠 上・左右			
ガ ラ ス 窓 目 隠 し 板			
額 縁			

⑥ 耐久性

◎塗装面

	項 目	試験内容	試験規格
(1)	耐 食 性	5%塩水を噴霧する耐塩水噴霧性試験に500時間耐えること。	JIS K 5600-7-1
(2)	耐 塩 水 性	3%塩水に浸す浸せき法による耐液体性試験に96時間耐えること。	JIS K 5600-6-1
(3)	耐 衝 撃 性	500mmの高さから500gのおもりを落とすデュポン式による耐おもり落下性試験に耐えること。	JIS K 5600-5-3
(4)	鉛 筆 硬 度	硬度Hの鉛筆法による引っかき硬度試験に耐えること。	JIS K 5600-5-4
(5)	付 着 性	1mm間隔のクロスカット法による付着性試験に耐えること。	JIS K 5600-5-6
(6)	耐 候 性	サイクルAのキセノンランプ法による促進耐候性試験に360時間耐えること。	JIS K 5600-7-7

◎開口部の可動

	項 目	試験内容	試験規格
(1)	開閉繰返し耐久性 (引戸、開き戸)	引戸、開き戸は、開閉繰返し試験に耐えること。	JIS A 6603

⑦ 不燃認定番号

塗装鋼板はすべて不燃材料です。

部材	認定番号
塗 装 部 材	NM-4113-3およびNM-5380-2